





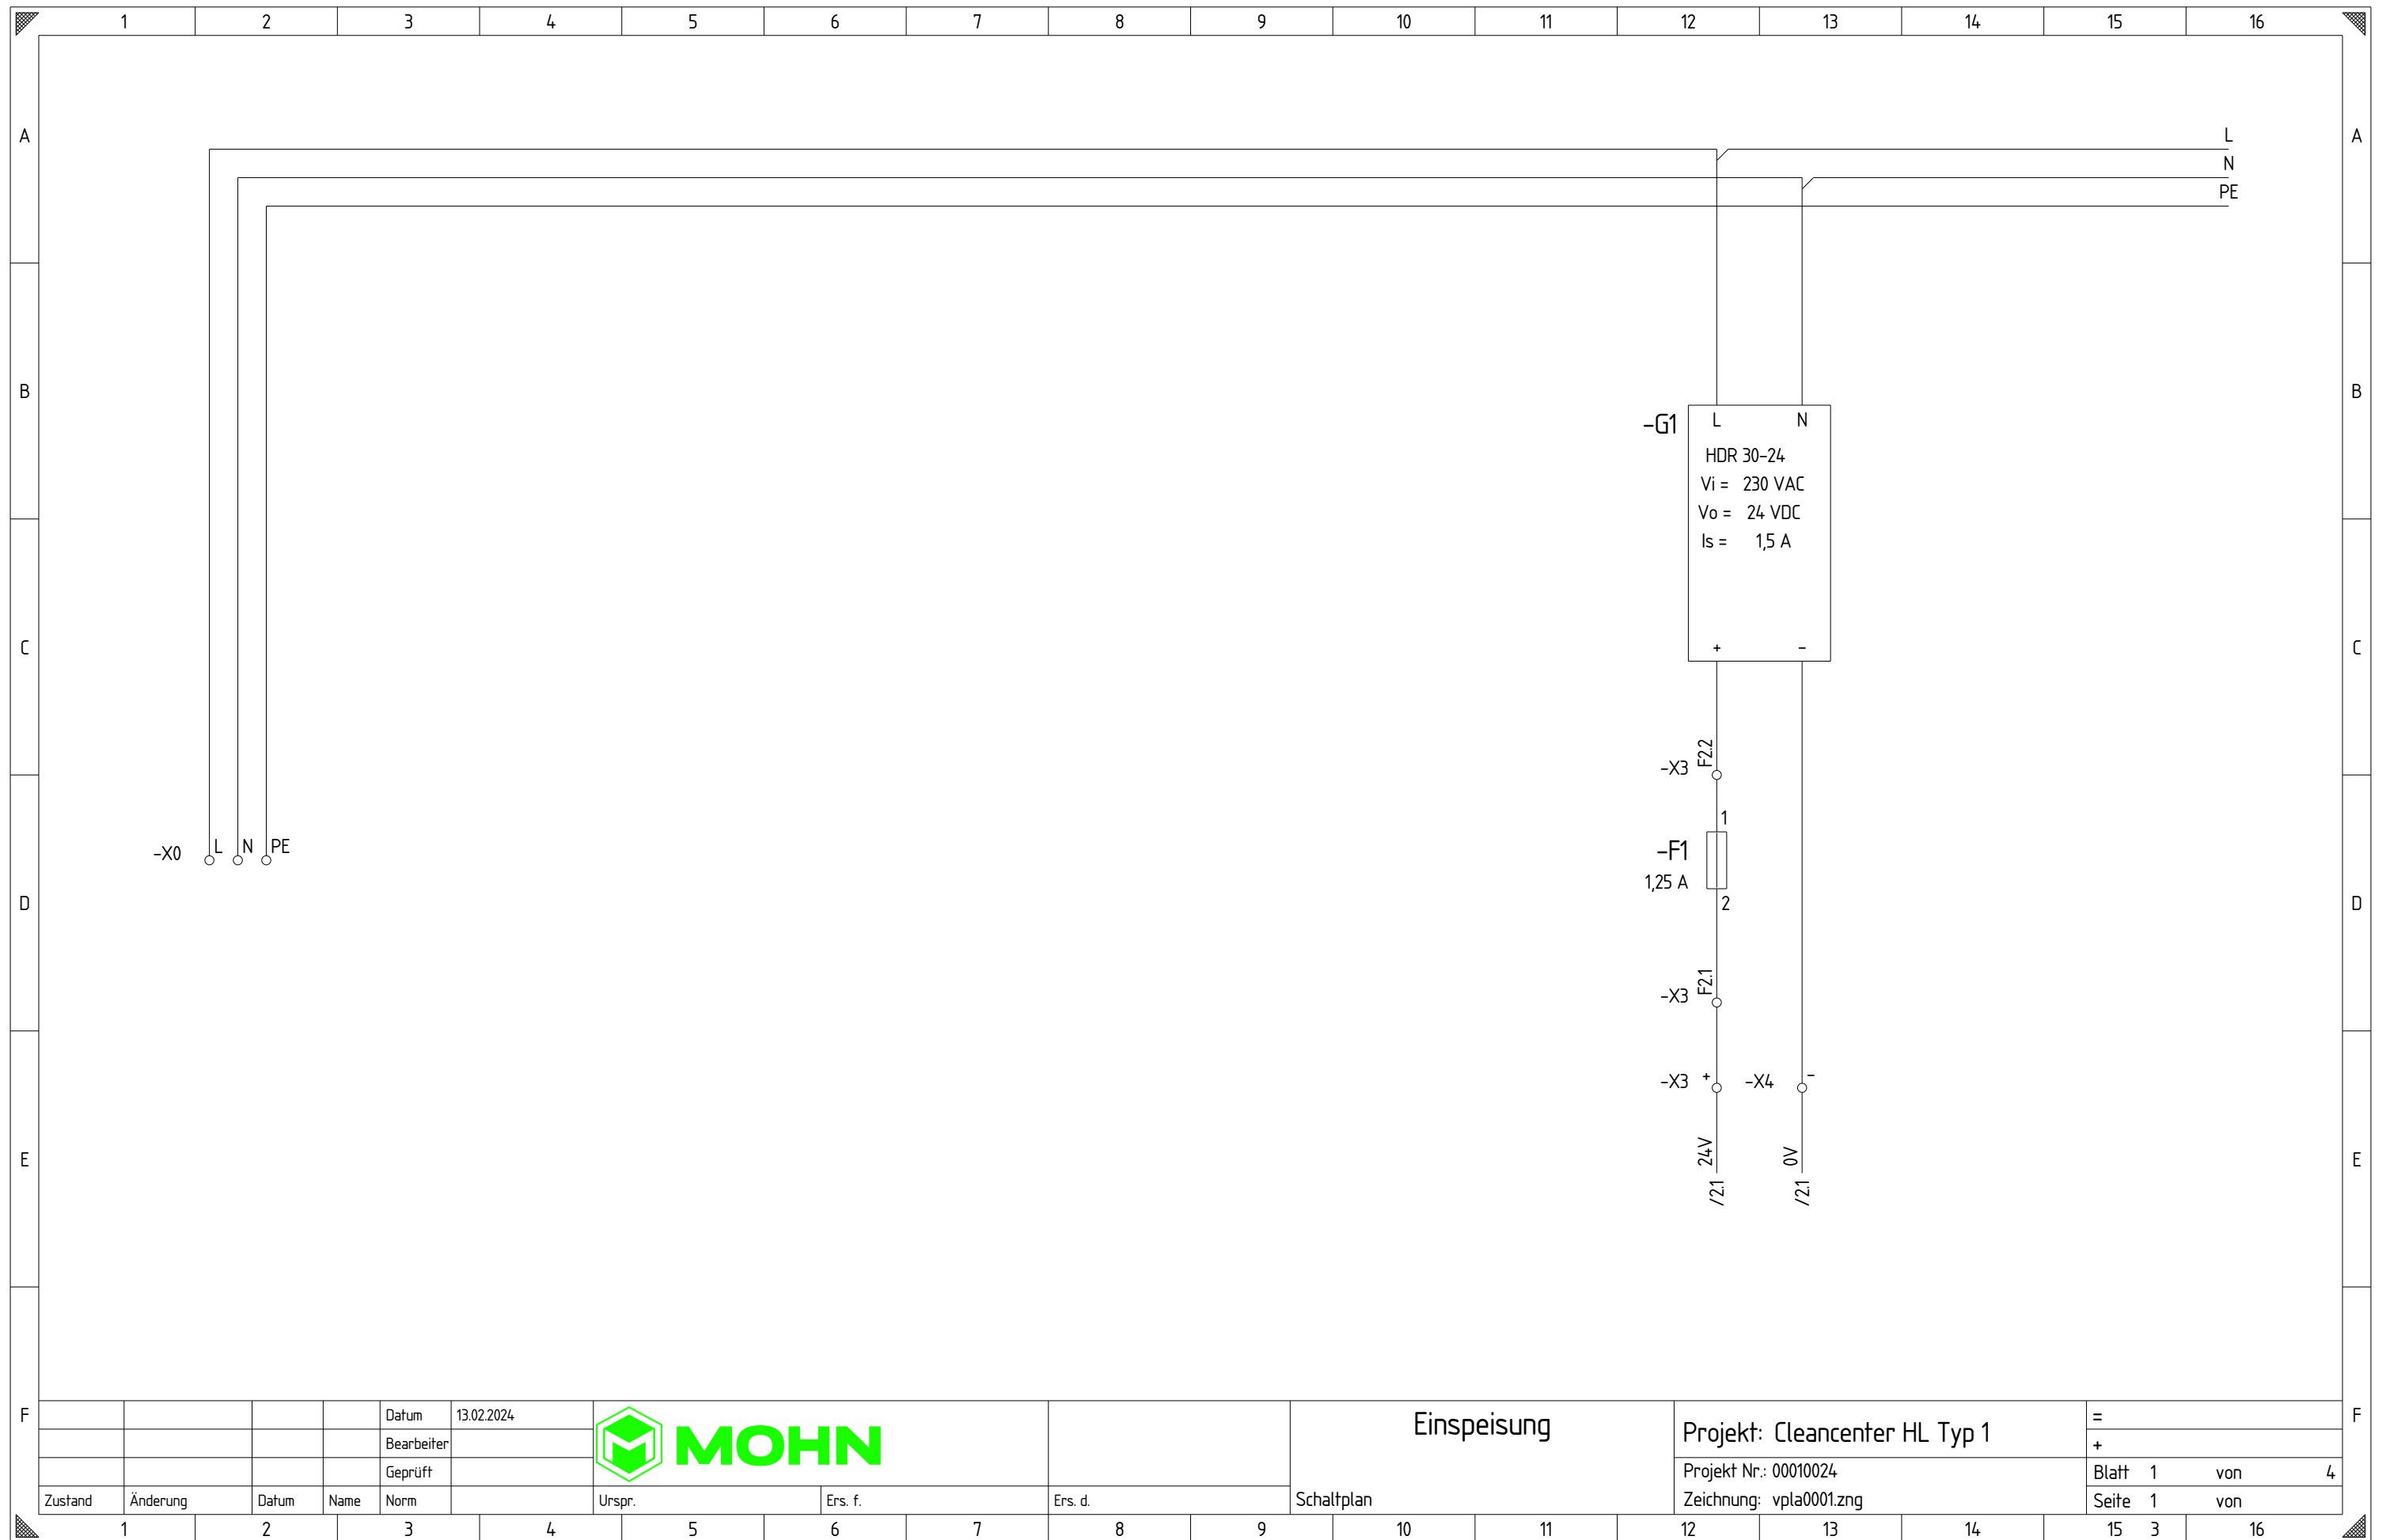

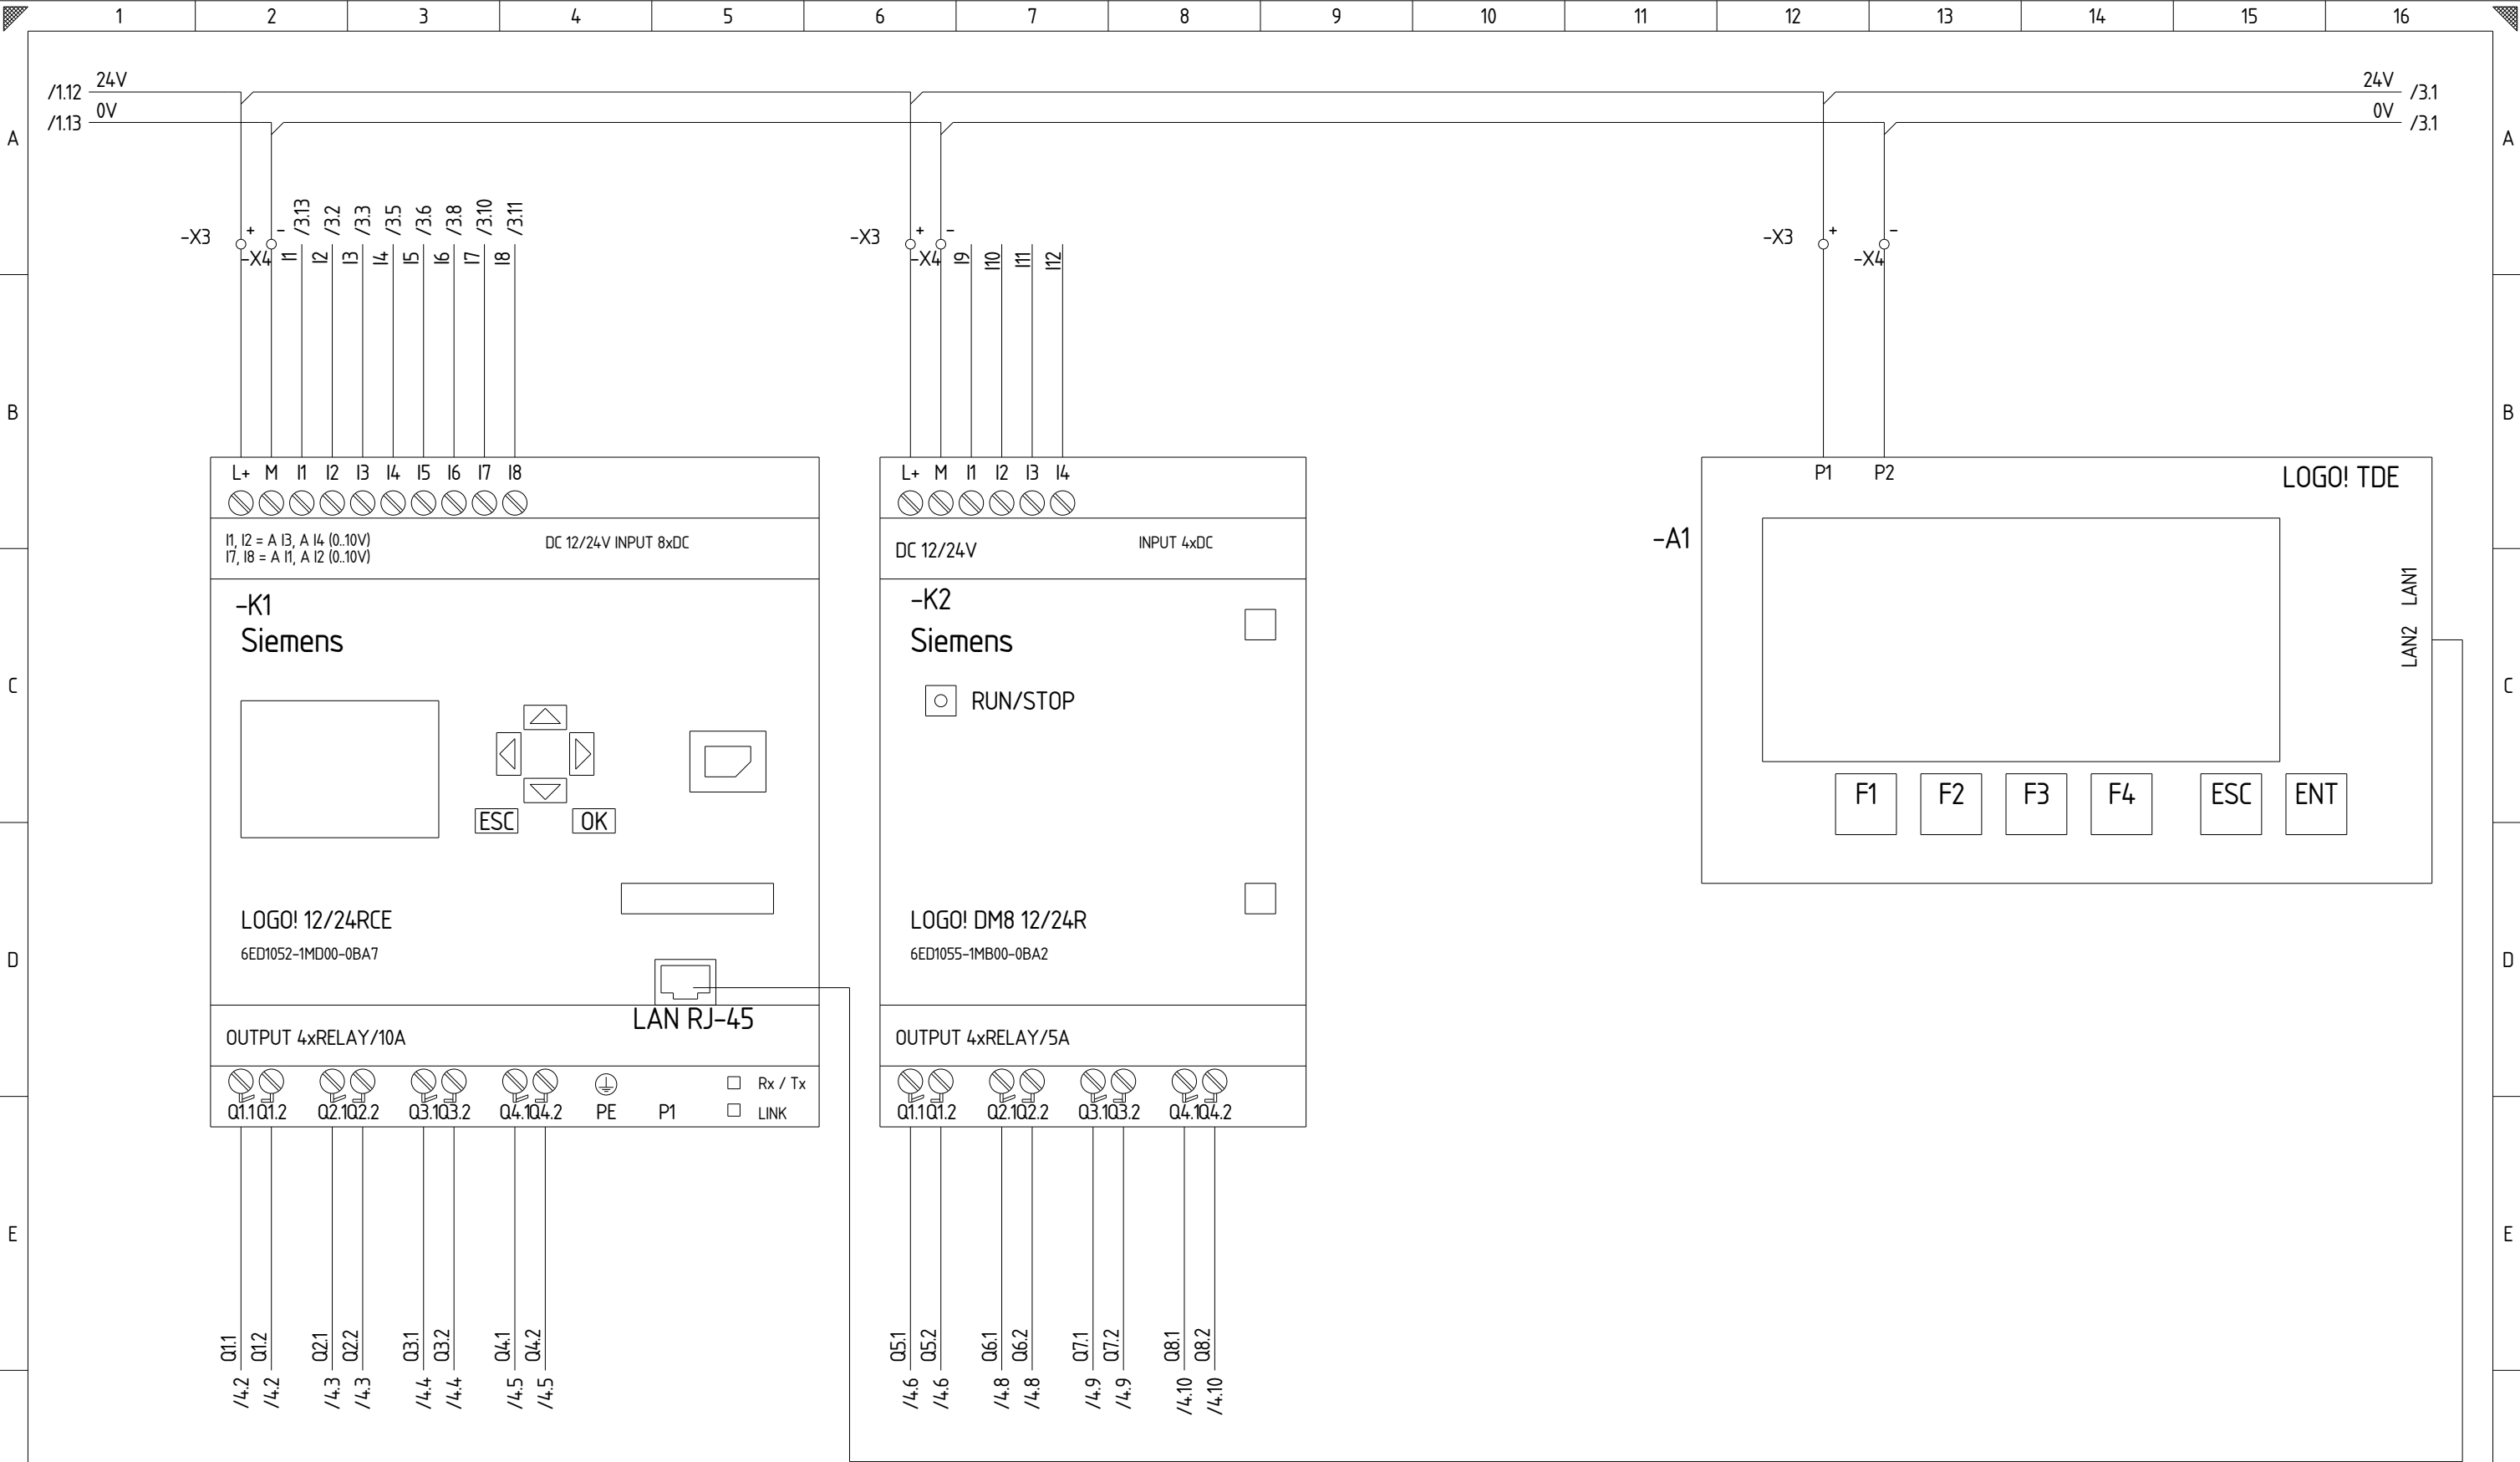

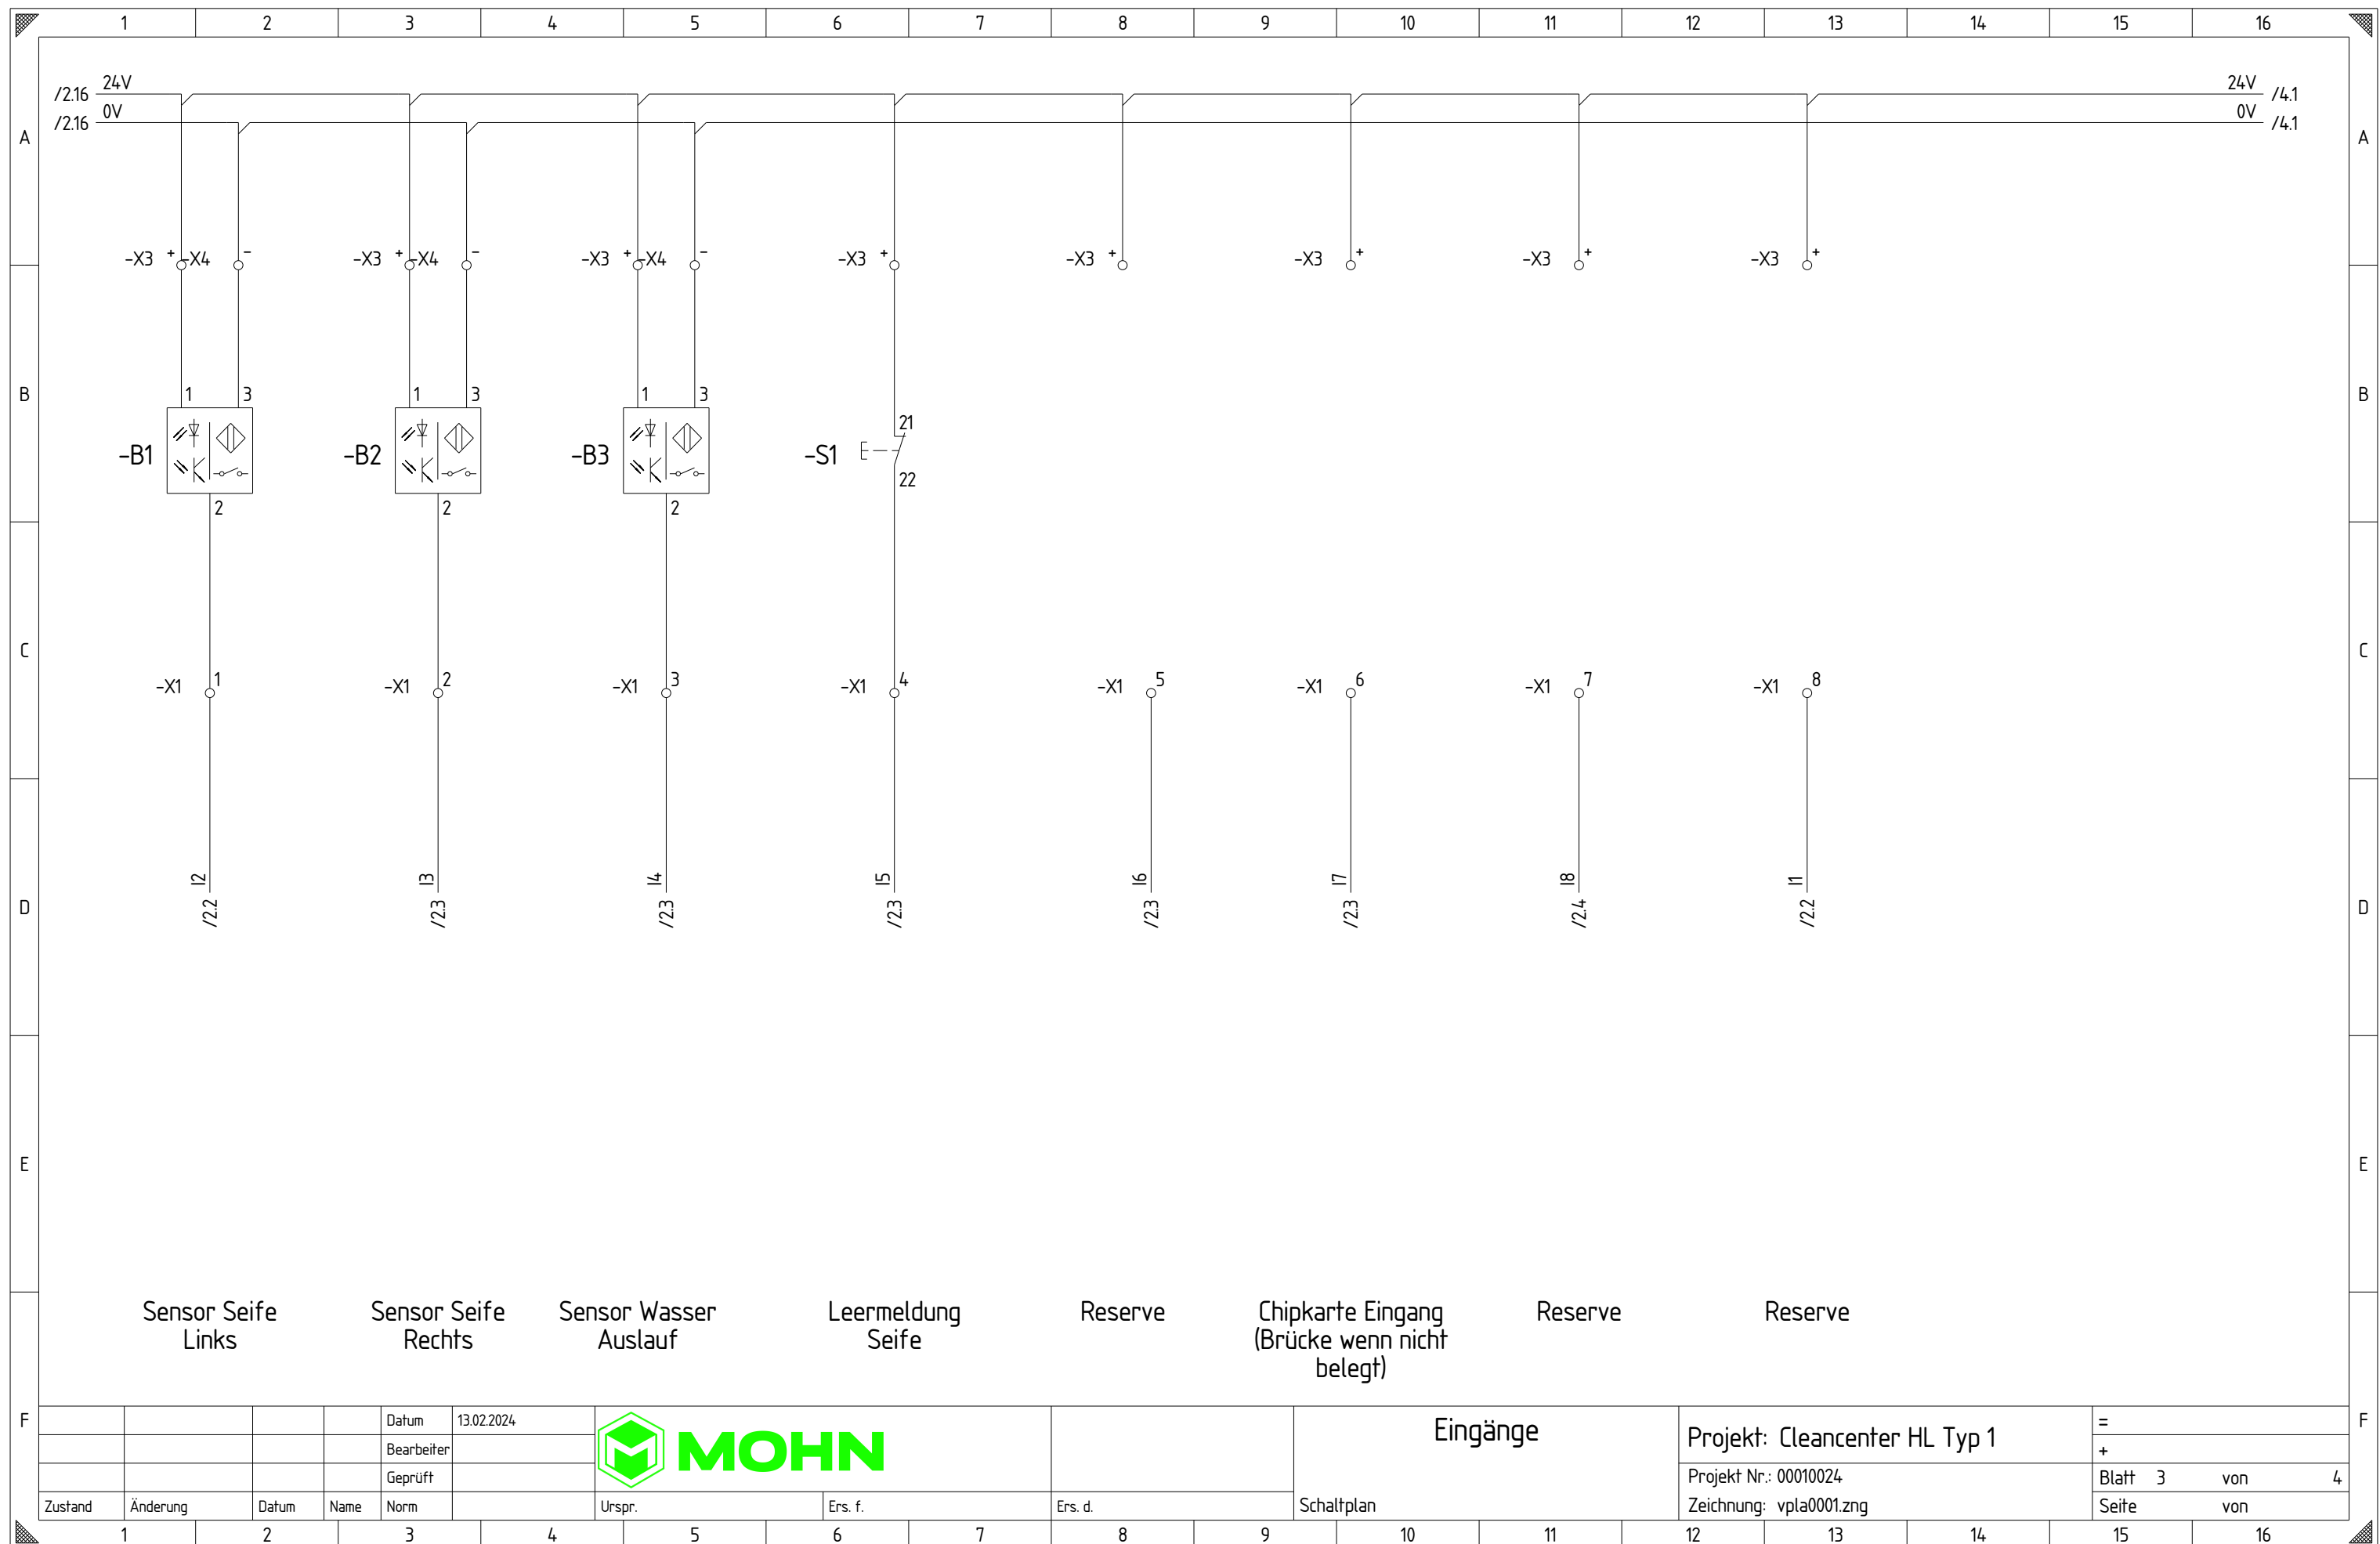

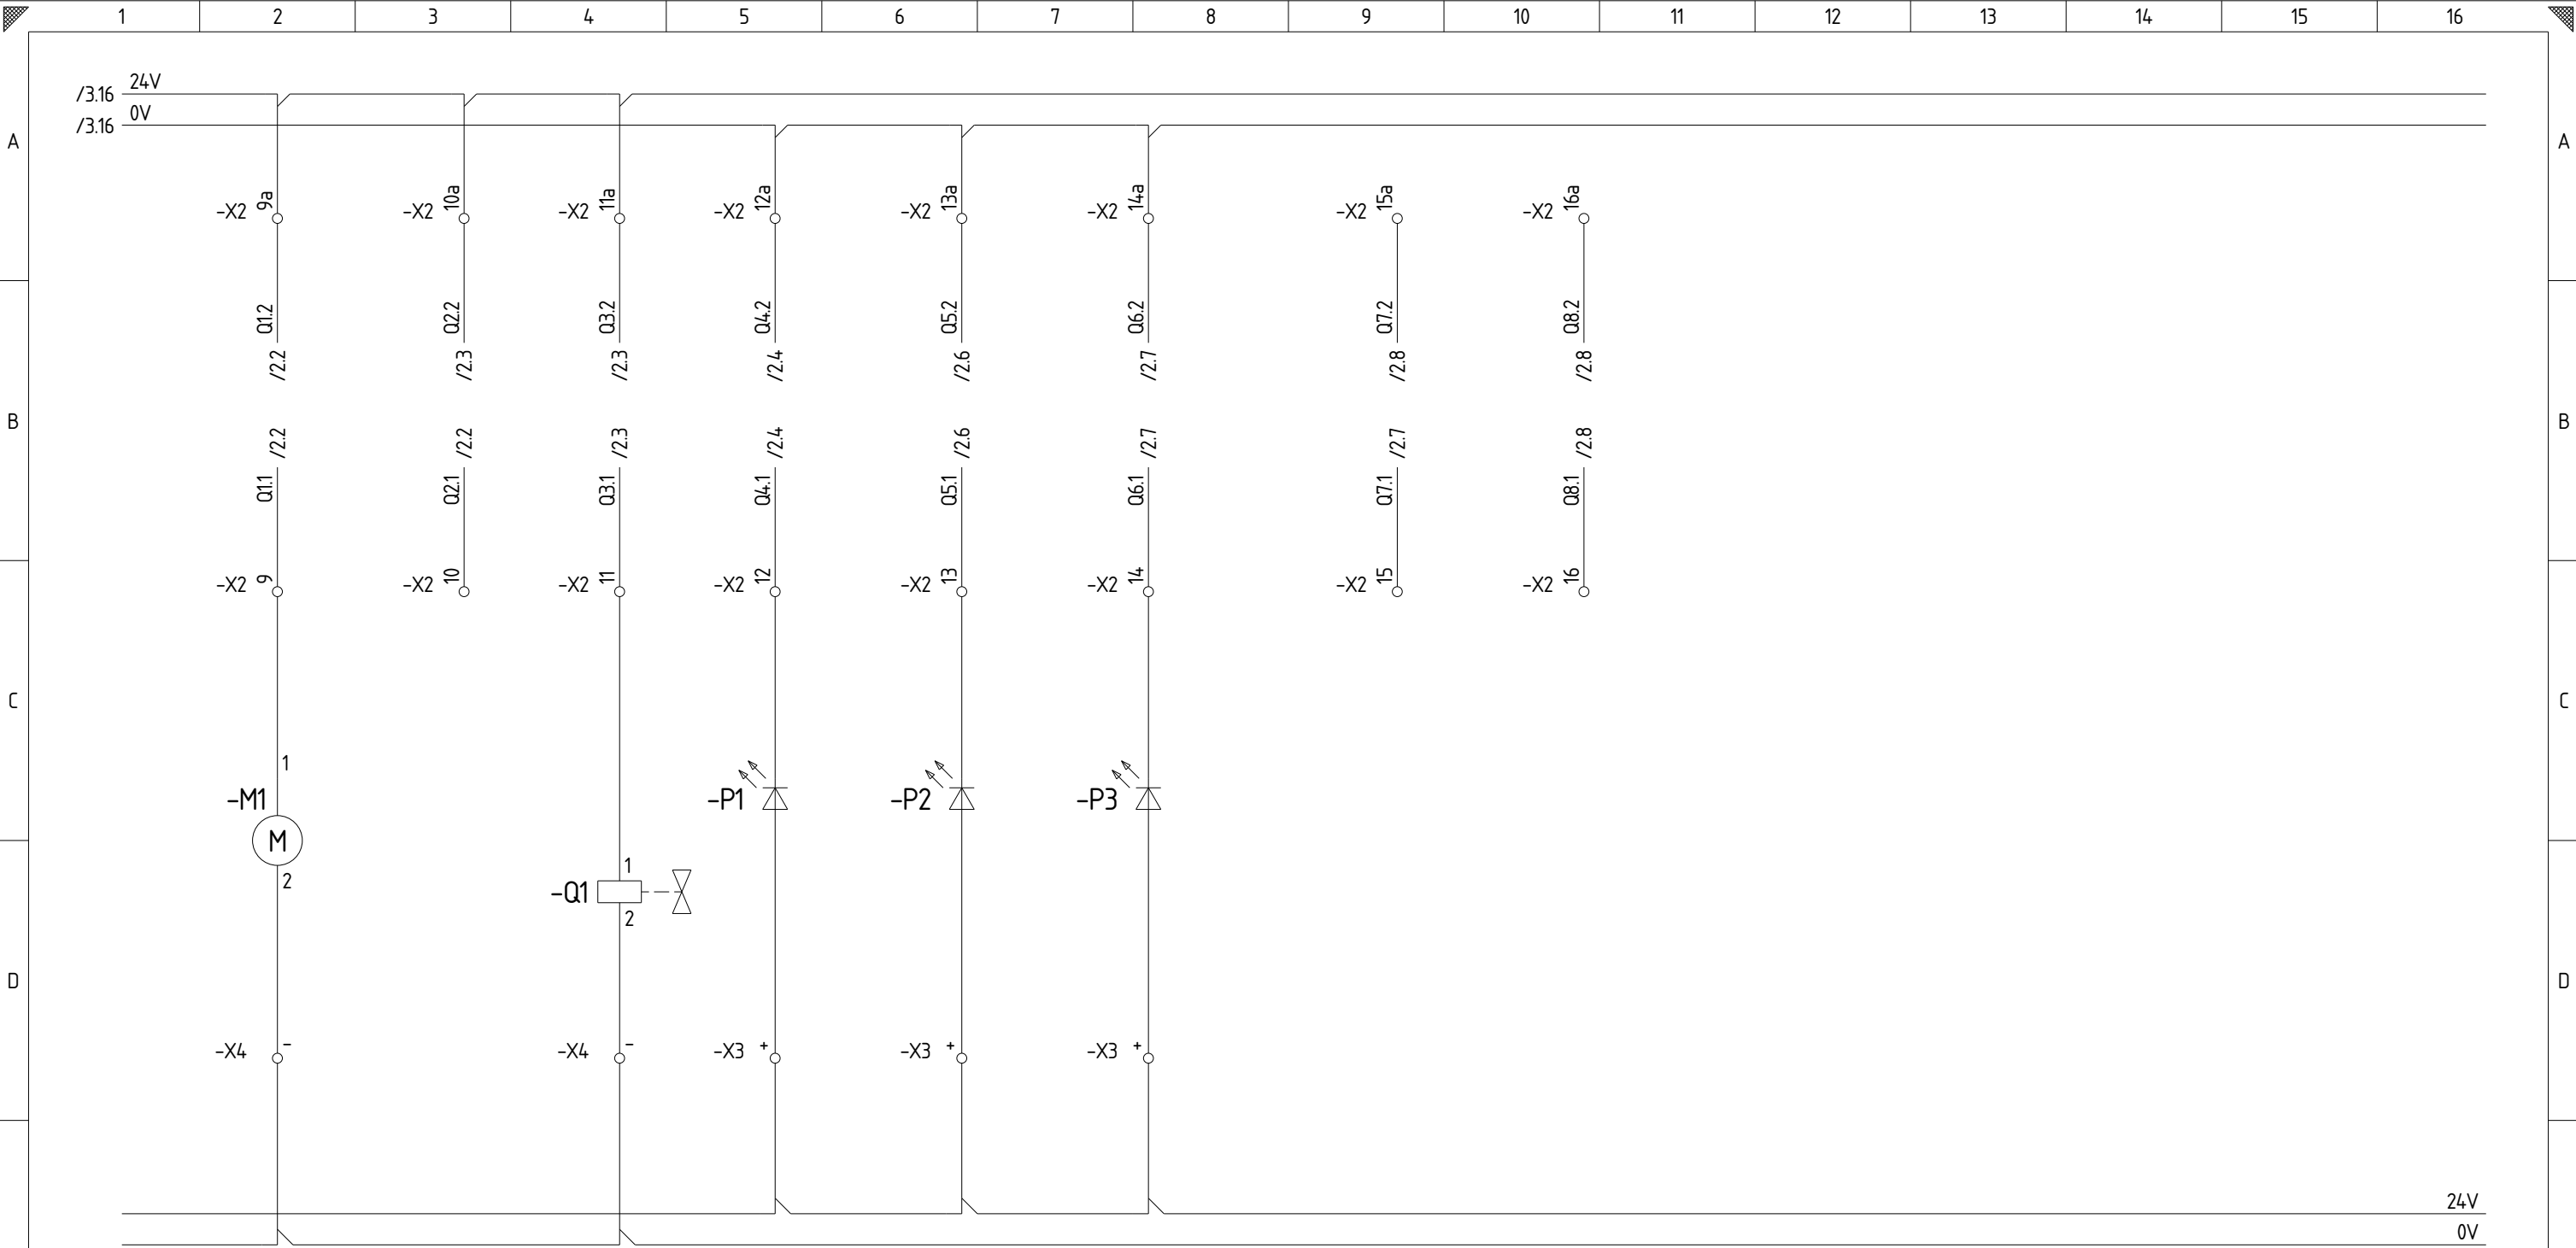

Dosierpumpe
Seife

Reserve

Magnetventil
Wasser

LED Seife
Rot

LED Wasser
Rot

LED Seife
Rot

Potentialfreier
Kontakt

Potentialfreier
Kontakt

F				Datum	13.02.2024		MOHN			Ausgänge			Projekt: Cleancenter HL Typ 1				=		F	
				Bearbeiter									Projekt Nr.: 00010024				+			
				Geprüft									Blatt 4 von 4							
	Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.		Ers. f.		Ers. d.		Schaltplan	Zeichnung: vpla0001.zng				Seite von			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				